



# COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM

## **Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif**

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et à ses annexes V et VI.

## **Exercice 2025**

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site [www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr) , rubrique « l'Observatoire »

## Table des matières

|         |                                                                                                                                                                                       |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.      | Caractérisation technique du service .....                                                                                                                                            | 3  |
| 1.1.    | Présentation du territoire desservi.....                                                                                                                                              | 3  |
| 1.2.    | Mode de gestion du service.....                                                                                                                                                       | 3  |
| 1.3.    | Estimation de la population desservie (D201.0).....                                                                                                                                   | 4  |
| 1.4.    | Nombre d'abonnés.....                                                                                                                                                                 | 4  |
| 1.5.    | Volumes facturés.....                                                                                                                                                                 | 6  |
| 1.6.    | Détail des imports et exports d'effluents .....                                                                                                                                       | 7  |
| 1.7.    | Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0).....                                                                                                                  | 7  |
| 1.8.    | Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert .....                                                                                                             | 8  |
| 1.9.    | Ouvrages d'épuration des eaux usées .....                                                                                                                                             | 9  |
| 1.10.   | Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0) .....                                                                                                                     | 14 |
| 1.10.1. | Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration.....                                                                                                                        | 14 |
| 1.10.2. | Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration.....                                                                                                                             | 14 |
| 2.      | Tarification de l'assainissement et recettes du service .....                                                                                                                         | 15 |
| 2.1.    | Modalités de tarification .....                                                                                                                                                       | 15 |
| 2.2.    | Facture d'assainissement type (D204.0).....                                                                                                                                           | 16 |
| 2.3.    | Recettes.....                                                                                                                                                                         | 17 |
| 3.      | Indicateurs de performance .....                                                                                                                                                      | 18 |
| 3.1.    | Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1).....                                                                                                               | 18 |
| 3.2.    | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B).....                                                                                                          | 18 |
| 3.3.    | Conformité de la collecte des effluents (P203.3) .....                                                                                                                                | 20 |
| 3.4.    | Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)...                                                                                                      | 21 |
| 3.5.    | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) .....                                                                                                                  | 22 |
| 3.6.    | Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) .                                                                                                    | 22 |
| 3.7.    | Points noirs du réseau de collecte (P252.2) .....                                                                                                                                     | 24 |
| 3.8.    | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) .....                                                                                                                   | 24 |
| 3.9.    | Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) .....                                                                                                                | 25 |
| 3.10.   | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) .....                                                                                                                    | 26 |
| 4.      | Financement des investissements.....                                                                                                                                                  | 27 |
| 4.1.    | Montants financiers.....                                                                                                                                                              | 27 |
| 4.2.    | Etat de la dette du service .....                                                                                                                                                     | 27 |
| 4.3.    | Amortissements.....                                                                                                                                                                   | 27 |
| 4.4.    | Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux... | 27 |
| 4.5.    | Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice .....                                                            | 28 |
| 5.      | Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau .....                                                                                                  | 29 |
| 5.1.    | Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) .....                                                                                                             | 29 |
| 5.2.    | Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT).....                                                                                                                 | 29 |
| 6.      | Tableau récapitulatif des indicateurs .....                                                                                                                                           | 30 |

# 1. Caractérisation technique du service

## 1.1. *Présentation du territoire desservi*



Le service est géré au niveau **intercommunal**.

- Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM
- Nom de l'entité de gestion : Pôle Cycle de l'eau
- Caractéristiques : Communauté de communes
- Compétences liées au service :

**Oui**      **Non**

|                                                                                                             |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Collecte                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Transport                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Dépollution                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Contrôle de raccordement                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Elimination des boues produites                                                                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Et à la demande des propriétaires : Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Agy, Arganchy, Arromanches-les-Bains, Barbeville, Bayeux, Commes, Esquay-sur-Seulles, Guéron, Longues-sur-Mer, Manvieux, Monceaux-en-Bessin, Nonant, Port-en-Bessin-Huppain, Ryes, Saint-Côme-de-Fresné, Saint-Loup-Hors, Saint-Martin-des-Entrées, Saint-Vigor-le-Grand, Sommervieu, Subles, Tracy-sur-Mer, Vaucelles, Vaux-sur-Aure, Vaux-sur-Seulles, Vienne-en-Bessin
- Existence d'une CCSPL      ☐ Oui      ☒ Non
- Existence d'un zonage      ☒ Oui, date d'approbation\* : de 1999 à 2007
- Existence d'un règlement de service      ☒ Oui, date d'approbation\* : le 14 décembre 2023
- Existence d'un SDA      ☒ Oui finalisation avril 2025

## 1.2. *Mode de gestion du service*



Le service est exploité en **régie à autonomie financière**.

\* Approbation en assemblée délibérante

### **1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)**



Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert 24 374 habitants au 31/12/2025 (24 128 au 31/12/2024).

### **1.4. Nombre d'abonnés**



Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 11 408 abonnés au 31/12/2025 (11 254 au 31/12/2024).


La répartition des abonnés par commune est la suivante

| Commune                  | Nombre total d'abonnés 31/12/2024 | Nombre total d'abonnés au 31/12/2025 | Variation en % |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Agy                      | 84                                | 84                                   | =              |
| Arganchy                 | 26                                | 26                                   | =              |
| Arromanches-les-Bains    | 430                               | 432                                  | 0,5%           |
| Barbeville               | 71                                | 75                                   | 5,6%           |
| Bayeux                   | 5 002                             | 5 078                                | 1,5%           |
| Commes                   | 278                               | 275                                  | -1,1%          |
| Esquay-sur-Seulles       | 163                               | 176                                  | 8,0%           |
| Guéron                   | 13                                | 14                                   | 7,7%           |
| Longues-sur-Mer          | 232                               | 238                                  | 2,6%           |
| Manvieux                 | 66                                | 67                                   | 1,5%           |
| Monceaux-en-Bessin       | 252                               | 249                                  | -1,2           |
| Nonant                   | 14                                | 14                                   | =              |
| Port-en-Bessin-Huppain   | 1 243                             | 1 239                                | -0,3           |
| Ryes                     | 262                               | 269                                  | 2,3%           |
| Saint-Côme-de-Fresné     | 316                               | 314                                  | -0,6%          |
| Saint-Loup-Hors          | 139                               | 139                                  | =              |
| Saint-Martin-des-Entrées | 326                               | 330                                  | 1,2%           |
| Saint-Vigor-le-Grand     | 1 055                             | 1 057                                | 0,2%           |
| Sommervieu               | 487                               | 504                                  | 3,5%           |
| Subles                   | 291                               | 305                                  | 4,8%           |
| Tracy-sur-Mer            | 220                               | 223                                  | 1,4%           |
| Vaucelles                | 228                               | 239                                  | 4,8%           |
| Vaux-sur-Aure            | 47                                | 48                                   | 2,1%           |
| Vaux-sur-Seulles         |                                   | 4                                    |                |
| Vienne-en-Bessin         | 9                                 | 9                                    | =              |
| <b>Total</b>             | <b>11 254</b>                     | <b>11 408</b>                        | <b>1,4%</b>    |

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 12 303.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 47,17 abonnés/km) au 31/12/2025. (47,59 abonnés/km au 31/12/2024).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,14 habitants/abonné au 31/12/2025. (2,14 habitants/abonné au 31/12/2024).

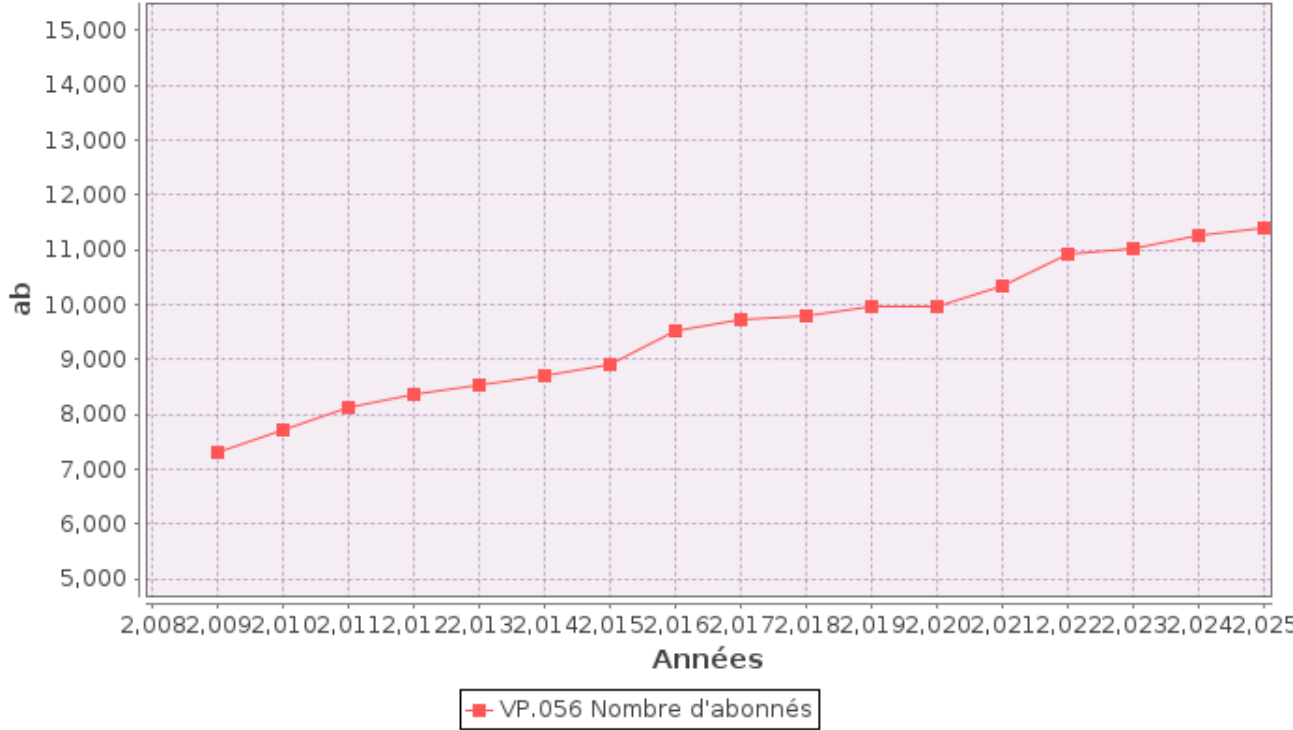


### 1.5. Volumes facturés



|                                        | Volumes facturés durant l'exercice 2024 en m³ | Volumes facturés durant l'exercice 2025 en m³ | Variation en % |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Abonnés domestiques <sup>(1)</sup>     | Non calculé                                   | Non calculé                                   |                |
| Abonnés non domestiques                | Non calculé                                   | Non calculé                                   |                |
| Total des volumes facturés aux abonnés | 1 426 153                                     | 1 459 526                                     | 2%             |

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

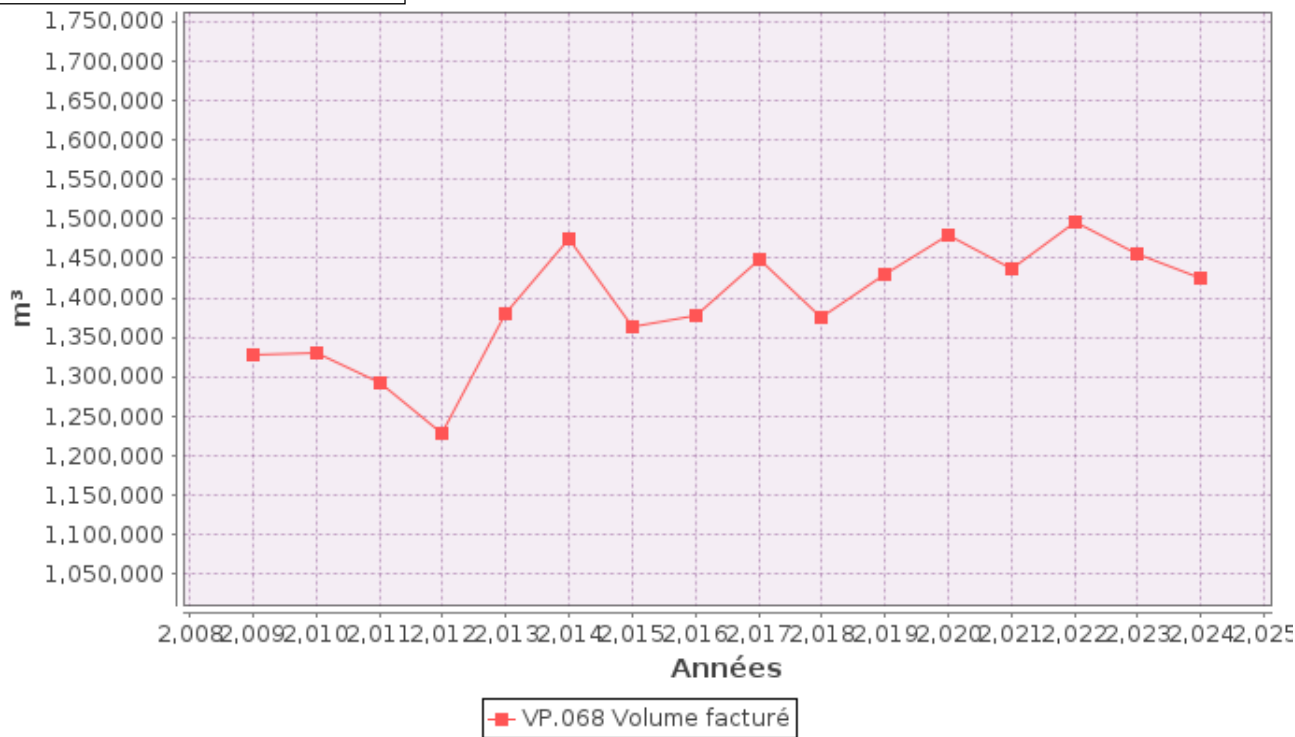

### 1.6. Détail des imports et exports d'effluents



| Volumes exportés vers...   | Volumes exportés durant l'exercice 2024 en m³ | Volumes exportés durant l'exercice 2025 en m³ | Variation en % |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Asnelles                   | 33 750                                        | 33 217                                        | -1,6%          |
| Total des volumes exportés | 33 750                                        | 33 217                                        | -1,6%          |

### 1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)



Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de 4 au 31/12/2025 (4 au 31/12/2024).

## 1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert



Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 2 km de réseau unitaire hors branchements,
- 239,85 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements (Intégration de l'extension de Ranchy : 3 240 ml),

soit un linéaire de collecte total de 241,85 km (236,5 km au 31/12/2024).

3 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

| Type d'équipement (cf. annexe)   | Localisation                       | Volume éventuel de stockage |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Poste de relevage des eaux usées | « la Gare » bd Montgomery à Bayeux | 20 à 25 m <sup>3</sup>      |
| Bassin de transfert              | Boulevard Eindhoven à Bayeux       | 1 500 m <sup>3</sup>        |
| Déversoir d'orage                | Rue Larcher à Bayeux               |                             |

## 1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées



Le service gère 5 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

**STEU N°1 : Station d'épuration de Tracy**  
Code Sandre de la station : 031470901000

| Caractéristiques générales                                    |                                        |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                    |           |              |           |               |           |              |           |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|--|
| Filière de traitement (cf. annexe)                            |                                        |                                                                      |           | Boue activée aération prolongée (très faible charge)                                                                                                                               |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Date de mise en service                                       |                                        |                                                                      |           | 01/01/1982                                                                                                                                                                         |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Commune d'implantation                                        |                                        |                                                                      |           | Tracy-sur-Mer (14709)                                                                                                                                                              |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Lieu-dit                                                      |                                        |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                    |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>                   |                                        |                                                                      |           | 4500                                                                                                                                                                               |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Nombre d'abonnés raccordés                                    |                                        |                                                                      |           | 722                                                                                                                                                                                |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Nombre d'habitants raccordés                                  |                                        |                                                                      |           | 1 166                                                                                                                                                                              |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j |                                        |                                                                      |           | 675 m <sup>3</sup> /j                                                                                                                                                              |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Prescriptions de rejet                                        |                                        |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                    |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Soumise à                                                     |                                        |                                                                      |           | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration en date du 21 juin 2010 complétée par un arrêté complémentaire sur le traitement bactériologique des eaux traitées du 13 juin 2017 |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Milieu récepteur du rejet                                     |                                        | Type de milieu récepteur                                             |           | Eau côtière                                                                                                                                                                        |           |              |           |               |           |              |           |  |
|                                                               |                                        | Nom du milieu récepteur                                              |           | La Manche                                                                                                                                                                          |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Polluant autorisé                                             | Concentration au point de rejet (mg/l) |                                                                      |           | et / ou                                                                                                                                                                            |           |              |           | Rendement (%) |           |              |           |  |
| DBO <sub>5</sub>                                              | 25                                     |                                                                      |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou                                                                                                                            |           |              |           |               |           |              |           |  |
| DCO                                                           | 125                                    |                                                                      |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou                                                                                                                            |           |              |           |               |           |              |           |  |
| MES                                                           | 35                                     |                                                                      |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou                                                                                                                            |           |              |           |               |           |              |           |  |
| NGL                                                           | 15                                     |                                                                      |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou                                                                                                                            |           |              |           |               |           |              |           |  |
| NTK                                                           |                                        |                                                                      |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou                                                                                                                            |           |              |           |               |           |              |           |  |
| pH                                                            |                                        |                                                                      |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou                                                                                                                            |           |              |           |               |           |              |           |  |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                                  |                                        |                                                                      |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou                                                                                                                            |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Pt                                                            |                                        |                                                                      |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou                                                                                                                            |           |              |           | 80            |           |              |           |  |
| Bactério : E. Coli                                            |                                        | 1 000 germes/100 mL                                                  |           |                                                                                                                                                                                    |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Charges rejetées par l'ouvrage                                |                                        |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                    |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Date du bilan<br>24h                                          | Conformité<br>(Oui/Non)                | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté |           |                                                                                                                                                                                    |           |              |           |               |           |              |           |  |
|                                                               |                                        | DBO <sub>5</sub>                                                     |           | DCO                                                                                                                                                                                |           | MES          |           | NGL           |           | Pt           |           |  |
|                                                               |                                        | Conc<br>mg/L                                                         | Rend<br>% | Conc<br>mg/L                                                                                                                                                                       | Rend<br>% | Conc<br>mg/L | Rend<br>% | Conc<br>mg/L  | Rend<br>% | Conc<br>mg/L | Rend<br>% |  |
| Moyenne                                                       | Oui                                    | 3,4                                                                  | 99        | 21,8                                                                                                                                                                               | 97,1      | 8,3          | 97,2      | 4,7           | 89,8      | 1,13         | 92,3      |  |
|                                                               |                                        | E. Coli                                                              |           |                                                                                                                                                                                    |           |              |           |               |           |              |           |  |
| Moyenne                                                       | Oui                                    | 229,7                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |              |           |               |           |              |           |  |

<sup>(1)</sup> EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

La charge réelle de l'unité de traitement est de **1 640 EH en moyenne (98,4 kg/j)**.  
Elle a atteint une **pointe ponctuelle de 3 506 EH le 15 juillet 2025**.

**STEU N°2 : Station d'épuration de Ranchy**  
Code Sandre de la station : 031452901000

| Caractéristiques générales                       |                         |                                                                      |           |                                                                            |           |                                                         |           |              |           |               |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)               |                         |                                                                      |           | Boue activée aération prolongée (très faible charge)                       |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Date de mise en service                          |                         |                                                                      |           | 25/11/2008                                                                 |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Commune d'implantation                           |                         |                                                                      |           | Ranchy (14529)                                                             |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Lieu-dit                                         |                         |                                                                      |           |                                                                            |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>      |                         |                                                                      |           | 1500                                                                       |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Nombre d'abonnés raccordés                       |                         |                                                                      |           | 415                                                                        |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Nombre d'habitants raccordés                     |                         |                                                                      |           | 938                                                                        |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Débit de référence journalier admissible en m³/j |                         |                                                                      |           | 225 m³/j                                                                   |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Prescriptions de rejet                           |                         |                                                                      |           |                                                                            |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Soumise à                                        |                         |                                                                      |           | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration en date du 20 juillet 2009 |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Milieu récepteur du rejet                        |                         | Type de milieu récepteur                                             |           | Eau douce de surface                                                       |           |                                                         |           |              |           |               |           |
|                                                  |                         | Nom du milieu récepteur                                              |           | La Drôme                                                                   |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Polluant autorisé                                |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)                               |           |                                                                            |           | et / ou                                                 |           |              |           | Rendement (%) |           |
| DBO <sub>5</sub>                                 |                         | 25                                                                   |           |                                                                            |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| DCO                                              |                         | 125                                                                  |           |                                                                            |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| MES                                              |                         | 35                                                                   |           |                                                                            |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| NGL                                              |                         | 25                                                                   |           |                                                                            |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| NTK                                              |                         |                                                                      |           |                                                                            |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| pH                                               |                         | 6 à 8,5                                                              |           |                                                                            |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                     |                         |                                                                      |           |                                                                            |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| Pt                                               |                         |                                                                      |           |                                                                            |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| Charges rejetées par l'ouvrage                   |                         |                                                                      |           |                                                                            |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Date du bilan<br>24h                             | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté |           |                                                                            |           |                                                         |           |              |           |               |           |
|                                                  |                         | DBO <sub>5</sub>                                                     |           | DCO                                                                        |           | MES                                                     |           | NGL          |           | Pt            |           |
|                                                  |                         | Conc<br>mg/L                                                         | Rend<br>% | Conc<br>mg/L                                                               | Rend<br>% | Conc<br>mg/L                                            | Rend<br>% | Conc<br>mg/L | Rend<br>% | Conc<br>mg/L  | Rend<br>% |
| Moyenne                                          | Oui                     | 2,86                                                                 | 99        | 13,6                                                                       | 96,2      | 3,7                                                     | 99,1      | 2,15         | 97,7      | 4,86          | 53        |

<sup>(1)</sup> EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

La charge réelle de l'unité de traitement est de **725 EH en moyenne (43,5 kg/j)**.  
Elle a atteint une **pointe ponctuelle de 898 EH le 27 juillet 2025**.

**STEU N°3 : Station d'épuration de Saint Vigor le Grand**  
Code Sandre de la station : 031466301000

Code Saurat de la station : 051-15551200

| Caractéristiques générales                       |                         |                                                                                                                                                                        |           |                                                  |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)               |                         |                                                                                                                                                                        |           | Boue activée faible charge                       |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Date de mise en service                          |                         |                                                                                                                                                                        |           | 10/05/2006                                       |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Commune d’implantation                           |                         |                                                                                                                                                                        |           | Saint-Vigor-le-Grand (14663)                     |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Lieu-dit                                         |                         |                                                                                                                                                                        |           |                                                  |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>      |                         |                                                                                                                                                                        |           | 55000                                            |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Nombre d’abonnés raccordés                       |                         |                                                                                                                                                                        |           | 7 670                                            |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Nombre d’habitants raccordés                     |                         |                                                                                                                                                                        |           | 18 489                                           |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Débit de référence journalier admissible en m³/j |                         |                                                                                                                                                                        |           | 6 350 m³/j temps sec – 7 770 m³/j temps de pluie |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Prescriptions de rejet                           |                         |                                                                                                                                                                        |           |                                                  |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Soumise à                                        |                         | <input checked="" type="checkbox"/> Autorisation en date du 25 octobre 2018 (arrêté de renouvellement) et arrêté relatif aux micropolluants en date du 30 octobre 2017 |           |                                                  |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Milieu récepteur du rejet                        |                         | Type de milieu récepteur                                                                                                                                               |           | Eau douce de surface                             |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
|                                                  |                         | Nom du milieu récepteur                                                                                                                                                |           | Cours d'eau l'Aure                               |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Polluant autorisé                                |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)                                                                                                                                 |           |                                                  |           | et / ou                                                            |           |              |           | Rendement (%) |           |
| DBO <sub>5</sub>                                 |                         | 15                                                                                                                                                                     |           |                                                  |           | <input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou |           |              |           | 80            |           |
| DCO                                              |                         | 80                                                                                                                                                                     |           |                                                  |           | <input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou |           |              |           | 75            |           |
| MES                                              |                         | 30                                                                                                                                                                     |           |                                                  |           | <input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou |           |              |           | 90            |           |
| NGL                                              |                         | 10                                                                                                                                                                     |           |                                                  |           | <input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou |           |              |           | 70            |           |
| NTK                                              |                         | 5                                                                                                                                                                      |           |                                                  |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou            |           |              |           |               |           |
| pH                                               |                         | 6 à 8,5                                                                                                                                                                |           |                                                  |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou            |           |              |           |               |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                     |                         |                                                                                                                                                                        |           |                                                  |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou            |           |              |           |               |           |
| Pt                                               |                         | 1                                                                                                                                                                      |           |                                                  |           | <input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou |           |              |           | 80            |           |
| Charges rejetées par l’ouvrage                   |                         |                                                                                                                                                                        |           |                                                  |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Date du bilan<br>24h                             | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté                                                                                                   |           |                                                  |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
|                                                  |                         | DBO <sub>5</sub>                                                                                                                                                       |           | DCO                                              |           | MES                                                                |           | NGL          |           | Pt            |           |
|                                                  |                         | Conc<br>mg/L                                                                                                                                                           | Rend<br>% | Conc<br>mg/L                                     | Rend<br>% | Conc<br>mg/L                                                       | Rend<br>% | Conc<br>mg/L | Rend<br>% | Conc<br>mg/L  | Rend<br>% |
| Moyenne                                          | Oui                     | 3,3                                                                                                                                                                    | 99,1      | 25,0                                             | 91,91     | 6,3                                                                | 93,04     | 1,8          | 97,3      | 0,87          | 89,70     |

<sup>(1)</sup> EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

La charge réelle de l'unité de traitement est de **22 848 EH en moyenne (1 370,90 kg/j)**.

La charge brute de pollution organique maximale est de **2 389 kg/jour de DBO5 soit 39 816 EH**.

**STEU N°4 : Station d'épuration de Port en Bessin Huppain**  
Code Sandre de la station : 031451502000

| Caractéristiques générales                       |                         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                              |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)               |                         |                                                                      |           | Boue activée aération prolongée (très faible charge)                                                                                                                         |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Date de mise en service                          |                         |                                                                      |           | 23/09/2005                                                                                                                                                                   |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Commune d'implantation                           |                         |                                                                      |           | Port-en-Bessin-Huppain (14515)                                                                                                                                               |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Lieu-dit                                         |                         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                              |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>      |                         |                                                                      |           | 9900                                                                                                                                                                         |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Nombre d'abonnés raccordés                       |                         |                                                                      |           | 1 514                                                                                                                                                                        |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Nombre d'habitants raccordés                     |                         |                                                                      |           | 2 253                                                                                                                                                                        |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Débit de référence journalier admissible en m³/j |                         |                                                                      |           | 1 850 m³/j par temps sec – 4 350 m³/j par temps de pluie                                                                                                                     |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Prescriptions de rejet                           |                         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                              |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Soumise à                                        |                         |                                                                      |           | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration en date du 5 octobre 2009 complétée par un arrêté relatif au suivi bactériologique des eaux rejetées en date du 13 juin 2017 |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Milieu récepteur du rejet                        |                         | Type de milieu récepteur                                             |           | Eau douce de surface                                                                                                                                                         |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
|                                                  |                         | Nom du milieu récepteur                                              |           | Ruisseau des Chantiers                                                                                                                                                       |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Polluant autorisé                                |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)                               |           |                                                                                                                                                                              |           | et / ou                                                            |           |              |           | Rendement (%) |           |
| DBO <sub>5</sub>                                 |                         | 25                                                                   |           |                                                                                                                                                                              |           | <input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou |           |              |           | 81            |           |
| DCO                                              |                         | 90                                                                   |           |                                                                                                                                                                              |           | <input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou |           |              |           | 75            |           |
| MES                                              |                         | 30                                                                   |           |                                                                                                                                                                              |           | <input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou |           |              |           | 90            |           |
| NGL                                              |                         | 15                                                                   |           |                                                                                                                                                                              |           | <input type="checkbox"/> et <input checked="" type="checkbox"/> ou |           |              |           | 70            |           |
| NTK                                              |                         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                              |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou            |           |              |           |               |           |
| pH                                               |                         | 6 à 8,5                                                              |           |                                                                                                                                                                              |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou            |           |              |           |               |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                     |                         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                              |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou            |           |              |           |               |           |
| Pt                                               |                         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                              |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou            |           |              |           |               |           |
| Charges rejetées par l'ouvrage                   |                         |                                                                      |           |                                                                                                                                                                              |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
| Date du bilan<br>24h                             | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté |           |                                                                                                                                                                              |           |                                                                    |           |              |           |               |           |
|                                                  |                         | DBO <sub>5</sub>                                                     |           | DCO                                                                                                                                                                          |           | MES                                                                |           | NGL          |           | Pt            |           |
|                                                  |                         | Conc<br>mg/L                                                         | Rend<br>% | Conc<br>mg/L                                                                                                                                                                 | Rend<br>% | Conc<br>mg/L                                                       | Rend<br>% | Conc<br>mg/L | Rend<br>% | Conc<br>mg/L  | Rend<br>% |
| Moyenne                                          | Oui                     | 4,7                                                                  | 98        | 22,3                                                                                                                                                                         | 95        | 5,4                                                                | 98        | 2,3          | 97        | 3,4           | 57,8      |

<sup>(1)</sup> EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

La charge réelle de l'unité de traitement est de **4 067 EH en moyenne (244 kg/j)**.  
Elle a atteint une **pointe ponctuelle** de **5 633 EH le 22 juin 2025**.

**STEU N°5 : Station d'épuration de Ryes**  
Code Sandre de la station : 031455201000

| Caractéristiques générales                       |                         |                                                                      |           |                                                                         |           |                                                         |           |              |           |               |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| Filière de traitement (cf. annexe)               |                         |                                                                      |           | Boue activée aération prolongée (très faible charge)                    |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Date de mise en service                          |                         |                                                                      |           | 15/03/1993                                                              |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Commune d'implantation                           |                         |                                                                      |           | Ryes (14552)                                                            |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Lieu-dit                                         |                         |                                                                      |           |                                                                         |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>      |                         |                                                                      |           | 2400                                                                    |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Nombre d'abonnés raccordés                       |                         |                                                                      |           | 773                                                                     |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Nombre d'habitants raccordés                     |                         |                                                                      |           | 1 431                                                                   |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Débit de référence journalier admissible en m³/j |                         |                                                                      |           | 360 m³/j                                                                |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Prescriptions de rejet                           |                         |                                                                      |           |                                                                         |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Soumise à                                        |                         |                                                                      |           | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration en date du 22 août 2008 |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Milieu récepteur du rejet                        |                         | Type de milieu récepteur                                             |           | Eau douce de surface                                                    |           |                                                         |           |              |           |               |           |
|                                                  |                         | Nom du milieu récepteur                                              |           | Ruisseau 'la Gronde'                                                    |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Polluant autorisé                                |                         | Concentration au point de rejet (mg/l)                               |           |                                                                         |           | et / ou                                                 |           |              |           | Rendement (%) |           |
| DBO <sub>5</sub>                                 |                         |                                                                      |           |                                                                         |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| DCO                                              |                         | 90                                                                   |           |                                                                         |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| MES                                              |                         | 30                                                                   |           |                                                                         |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| NGL                                              |                         |                                                                      |           |                                                                         |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| NTK                                              |                         | 10                                                                   |           |                                                                         |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| pH                                               |                         | 6 à 8,5                                                              |           |                                                                         |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>                     |                         |                                                                      |           |                                                                         |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| Pt                                               |                         |                                                                      |           |                                                                         |           | <input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou |           |              |           |               |           |
| Charges rejetées par l'ouvrage                   |                         |                                                                      |           |                                                                         |           |                                                         |           |              |           |               |           |
| Date du bilan<br>24h                             | Conformité<br>(Oui/Non) | Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté |           |                                                                         |           |                                                         |           |              |           |               |           |
|                                                  |                         | DBO <sub>5</sub>                                                     |           | DCO                                                                     |           | MES                                                     |           | NGL          |           | Pt            |           |
|                                                  |                         | Conc<br>mg/L                                                         | Rend<br>% | Conc<br>mg/L                                                            | Rend<br>% | Conc<br>mg/L                                            | Rend<br>% | Conc<br>mg/L | Rend<br>% | Conc<br>mg/L  | Rend<br>% |
| Moyenne                                          | Oui                     | 4,42                                                                 | 98,3      | 32                                                                      | 93,6      | 12,2                                                    | 94,9      | 6,17         | 90,4      | 4,14          | 45,6      |

<sup>(1)</sup> EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

La charge réelle de l'unité de traitement est de **945 EH en moyenne (56,67 kg/j)**.  
Elle a atteint une **pointe ponctuelle de 1 760 EH le 09 janvier 2025**.

## 1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

### 1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration



| Boues <b>produites</b> entre le 1 <sup>er</sup> janvier et le 31 décembre     | Exercice 2024 en tMS | Exercice 2025 en tMS |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Station d'épuration de Tracy<br>(Code Sandre : 031470901000)                  | 58                   | 59,9                 |
| Station d'épuration de Ranchy<br>(Code Sandre : 031452901000)                 | 6,2                  | 4,9                  |
| Station d'épuration de Saint Vigor le Grand<br>(Code Sandre : 031466301000)   | 468,9                | 554,5                |
| Station d'épuration de Port en Bessin Huppain<br>(Code Sandre : 031451502000) | 73,2                 | 80,2                 |
| Station d'épuration de Ryes<br>(Code Sandre : 031455201000)                   | 11,5                 | 13,9                 |
| <b>Total des boues produites</b>                                              | <b>617,8</b>         | <b>713,4</b>         |

### 1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration



| Boues <b>évacuées</b> entre le 1 <sup>er</sup> janvier et le 31 décembre      | Exercice 2024 en tMS | Exercice 2025 en tMS |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Station d'épuration de Tracy<br>(Code Sandre : 031470901000)                  | 20,2                 | 20,35                |
| Station d'épuration de Ranchy<br>(Code Sandre : 031452901000)                 | 6,2                  | 4,9                  |
| Station d'épuration de Saint Vigor le Grand<br>(Code Sandre : 031466301000)   | 712,3                | 624                  |
| Station d'épuration de Port en Bessin Huppain<br>(Code Sandre : 031451502000) | 175                  | 176,63               |
| Station d'épuration de Ryes<br>(Code Sandre : 031455201000)                   | 20,6                 | 13,85                |
| <b>Total des boues évacuées</b>                                               | <b>934,3</b>         | <b>839,7</b>         |

## 2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

### 2.1. Modalités de tarification



La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

|                                                                    | Au 01/01/2024                                                                                                                                                          | Au 01/01/2025                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frais d'accès au service                                           | 12 € HT pour les abonnés du service de l'eau géré par Bayeux Intercom                                                                                                  | 12 € HT pour les abonnés du service de l'eau géré par Bayeux Intercom                    |
|                                                                    | 60 € HT pour les abonnés des services de l'eau qui ne sont pas gérés par Bayeux Intercom                                                                               | 60 € HT pour les abonnés des services de l'eau qui ne sont pas gérés par Bayeux Intercom |
| Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC) <sup>(1)</sup> | Prix unitaire en fonction du mètre carré et en fonction du type d'activité.<br>Le plus courant : 25 €/m <sup>2</sup> de surface de plancher pour une maison individuel |                                                                                          |
| Participation aux frais de branchement                             | Coût déterminé en fonction du chantier                                                                                                                                 |                                                                                          |

<sup>(1)</sup> Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à l'ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE)

| Tarifs                                      |                                                            | Au 01/01/2025           | Au 01/01/2026           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Part de la collectivité</b>              |                                                            |                         |                         |
| Part fixe (€ HT/an)                         |                                                            |                         |                         |
|                                             | Abonnement <sup>(1)</sup>                                  | 54 €                    | 56,7 €                  |
| Part proportionnelle (€ HT/m <sup>3</sup> ) |                                                            |                         |                         |
|                                             | Prix au m <sup>3</sup>                                     | 2,5015 €/m <sup>3</sup> | 2,6266 €/m <sup>3</sup> |
| <b>Taxes et redevances</b>                  |                                                            |                         |                         |
| Taxes                                       |                                                            |                         |                         |
|                                             | Taux de TVA <sup>(2)</sup>                                 | 10 %                    | 10 %                    |
| Redevances                                  |                                                            |                         |                         |
|                                             | Performance des réseaux d'assainissement (Agence de l'Eau) | 0,0267 €/m <sup>3</sup> | 0,1862 €/m <sup>3</sup> |
|                                             | VNF rejet :                                                | 0 €/m <sup>3</sup>      | 0 €/m <sup>3</sup>      |

<sup>(1)</sup> Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :


- Délibération n°27 du 11/12/2025 effective à compter du 01/01/2026 fixant les tarifs du service d'eau potable ;
- Délibération n°29 du 11/12/2025 effective à compter du 01/01/2026 fixant les tarifs de la contre-valeur pour performance des systèmes d'assainissement ;
- Délibération n°14 du 14/12/2023 effective à compter du 01/01/2024 fixant les frais d'accès au service et autres tarifications annexes du règlement de service ;
- Délibération n°7 du 19/12/2013 effective à compter du 01/01/2014 fixant la Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement ;
- Délibération n°11 du 29/09/2011 effective à compter du 01/01/2012 fixant la participation aux frais de branchement.

## 2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)



Les tarifs applicables au 01/01/2025 et au 01/01/2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m<sup>3</sup>/an) sont :

| Facture type                                                              | Au 01/01/2025 en € | Au 01/01/2026 en € | Variation en % |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Part de la collectivité</b>                                            |                    |                    |                |
| Part fixe annuelle                                                        | 54,00              | 56,70              | 5%             |
| Part proportionnelle                                                      | 300,18             | 315,19             | 5%             |
| Montant HT de la facture de 120 m <sup>3</sup> revenant à la collectivité | 354,18             | 371,89             | 5%             |
| <b>Taxes et redevances</b>                                                |                    |                    |                |
| Redevance de performance des réseaux d'assainissement (Agence de l'Eau)   | 3,20               | 22,34              | 597,4%         |
| VNF Rejet :                                                               | 0,00               | 0,00               | ____%          |
| TVA                                                                       | 35,74              | 39,42              | 10,3%          |
| Montant des taxes et redevances pour 120 m <sup>3</sup>                   | 38,94              | 61,77              | 58,6%          |
| <b>Total</b>                                                              | <b>393,12</b>      | <b>433,66</b>      | <b>10,3%</b>   |
| <b>Prix TTC au m<sup>3</sup></b>                                          | <b>3,28</b>        | <b>3,61</b>        | <b>10,1%</b>   |

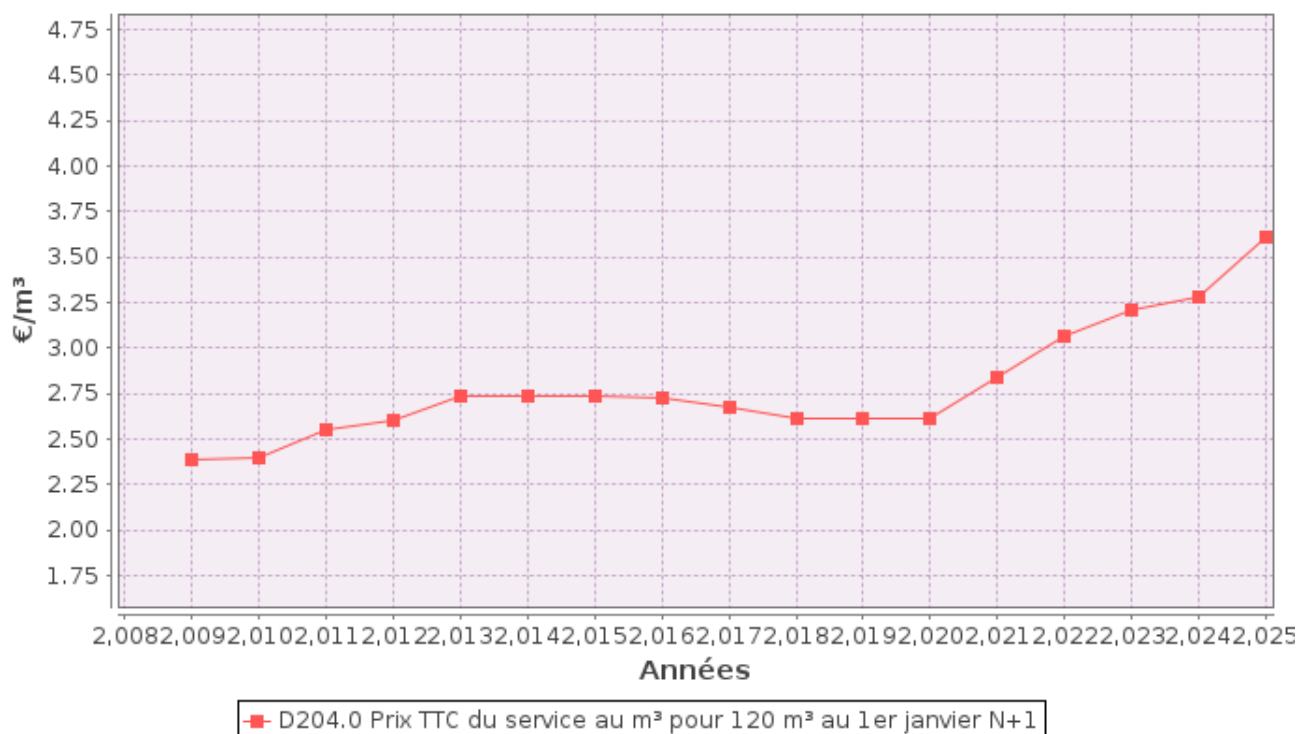

Le tarif pratiqué sur la communauté de communes est identique pour chaque commune.  
Les volumes facturés sont fonction des volumes d'eau potable consommés.  
La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

Une réflexion sur la tarification de l'eau potable a été menée courant 2021. Il en est ressorti que les tarifs n'ont pas évolué depuis 2014. Pendant cette période, les charges courantes ont augmenté de 17,7% alors que les recettes ont augmenté de 9,7%. Aussi, la mise en place d'une part fixe a été décidée :

- Afin d'assumer les augmentations engendrées par la crise sanitaire et les augmentations du coût de l'énergie notamment ;
- Afin de permettre le financement des investissements indispensables pour répondre à nos obligations réglementaires, à la sécurité et la continuité de service et à une bonne gestion patrimoniale (renouvellement des réseaux notamment).

D'autre part, à partir du 01/01/2025, s'applique une réforme des redevances de l'Agence de l'Eau. Ainsi,

- La redevance pour performance des systèmes d'assainissement est créée. Elle est redevable par la collectivité qui la répercute via une contre-valeur. En 2025, elle est forfaitaire. A partir de 2026, un coefficient sera appliqué, calculé sur la base d'indicateurs de performance du service d'assainissement collectif ;
- Les redevances pollution domestique (présente sur le RPQS eau potable) et modernisation des réseaux sont remplacées par une redevance de consommation d'eau (présente sur le RPQS eau potable). Elle est redevable directement par les usagers du service.

### 2.3. Recettes



#### Recettes de la collectivité :

| Type de recette                                                                         | Exercice 2024 en €  | Exercice 2025 en € | Variation   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Redevance eaux usées usage domestique et non                                            | 3 898 494,41        | 4 297 838          | +10%        |
| <i>dont abonnements</i>                                                                 | 575 852,67          |                    |             |
| Recette relative à la contre-valeur performance des systèmes d'assainissement collectif |                     | 37 428             |             |
| Recette pour boues et effluents importés                                                | 1 203,57            | 2 003              | +66%        |
| <b>Total recettes de facturation</b>                                                    | <b>3 899 697,98</b> | <b>4 337 269</b>   | <b>+11%</b> |
| Redevance modernisation des réseaux (AESN)                                              | 239 963,31          | 35 098             | -85%        |
| Recettes de raccordement (PFAC)                                                         | 694 962,62          | 779 579            | +12%        |
| Recettes liées aux travaux                                                              | 144 944,89          | 71 266             | -51%        |
| Recettes liées aux contrôles pour vente                                                 | 10 680,00           | 4 350              | -59%        |
| Recettes liées au frais d'accès au service                                              |                     | 12 558             |             |
| Subvention d'exploitation : aides aux particuliers                                      | 182 093,22          | 99 035             | -46%        |
| Recettes exceptionnelles : dispositif ARENH, cession véhicule, frais de rejet           | 162 402,36          | 51 671             | -68%        |
| <b>Total autres recettes</b>                                                            | <b>1 435 046,40</b> | <b>1 053 557</b>   | <b>-27%</b> |
| <b>Total des recettes</b>                                                               | <b>5 334 744,38</b> | <b>5 390 826</b>   | <b>+1%</b>  |

**Recettes globales :** Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2025 : 4 297 838 € (3 898 494,41 au 31/12/2024).

### 3. Indicateurs de performance

#### 3.1. *Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)*



Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 92,73% des 12 303 abonnés potentiels (92,63% pour 2024).

#### 3.2. *Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)*



L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

**La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).**

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

|                                                                                                                                                                                                                                                            | Nombre de points                             | Valeur   | Valeur 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>PARTIE A : PLAN DES RESEAUX</b><br>(15 points)                                                                                                                                                                                                          |                                              |          |             |
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau                                                                     | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui      | 10          |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point              | Oui      | 5           |
| <b>PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX</b><br>(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)                                                                                                                 |                                              |          |             |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques                                                 | 0 à 15 points sous conditions <sup>(1)</sup> | Oui      | 15          |
| VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux                                                                                                                                                           |                                              | Oui      |             |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres                                                                                                                                       |                                              | 97,15%   |             |
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose                                                                                                                                    | 0 à 15 points sous conditions <sup>(2)</sup> | 85,44%   | 13          |
| <b>PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX</b><br>(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)                                                                                |                                              |          |             |
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie                                                                                                                                                          | 0 à 15 points sous conditions <sup>(3)</sup> | 49,2%    | 0           |
| VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)                                                                                                                                                 | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui      | 10          |
| VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)                | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui      | 10          |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                  | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Non      | 0           |
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau                                                                                            | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui      | 10          |
| VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent                                  | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui      | 10          |
| VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)                                                                                                         | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui      | 10          |
| <b>TOTAL (indicateur P202.2B)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>120</b>                                   | <b>-</b> | <b>93</b>   |

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 93 pour l'exercice 2025 (107 pour 2024).

### 3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)



(Réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

|                                                  | Charge brute de pollution<br>transitant par le système de<br>collecte en kg DBO5/j pour<br>l'exercice 2025 | Conformité exercice 2024<br>0 ou 100 | Conformité exercice 2025<br>0 ou 100 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Station d'épuration de<br>Tracy                  | 98,4                                                                                                       | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de<br>Ranchy                 | 43,5                                                                                                       | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de<br>Saint Vigor le Grand   | 1 370,9                                                                                                    | 100                                  | 0                                    |
| Station d'épuration de<br>Port en Bessin Huppain | 244                                                                                                        | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de<br>Ryes                   | 56,67                                                                                                      | 100                                  | 100                                  |

Non-conformité du système de collecte de l'Eldorad'eau, en cause un défaut de comptage précis lors d'un déversement autorisé, inférieur au 5% volume collecté (PR Gare).

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 80 (100 en 2024).

### 3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)



(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

|                                               | Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2025 | Conformité exercice 2024<br>0 ou 100 | Conformité exercice 2025<br>0 ou 100 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Station d'épuration de Tracy                  | 98,4                                                                                                             | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de Ranchy                 | 43,5                                                                                                             | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de Saint Vigor le Grand   | 1 370,9                                                                                                          | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de Port en Bessin Huppain | 244                                                                                                              | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de Ryes                   | 56,67                                                                                                            | 100                                  | 100                                  |

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2024).

### 3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)



(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

|                                               | Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2025 | Conformité exercice 2024<br>0 ou 100 | Conformité exercice 2025<br>0 ou 100 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Station d'épuration de Tracy                  | 98,4                                                                                                             | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de Ranchy                 | 43,5                                                                                                             | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de Saint Vigor le Grand   | 1 370,9                                                                                                          | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de Port en Bessin Huppain | 244                                                                                                              | 100                                  | 100                                  |
| Station d'épuration de Ryes                   | 56,67                                                                                                            | 100                                  | 100                                  |

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 en 2024).

### 3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)



Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

#### Station d'épuration de Tracy :

| Filières mises en œuvre                             |                                              | tMS   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Valorisation agricole                               | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme | 20,35 |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Non conforme        |       |
| Tonnage total de matières sèches évacuées conformes |                                              | 20,35 |

<sup>(1)</sup> L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

### Station d'épuration de Ranchy :

| Filières mises en œuvre                                        |                                              | tMS |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| Evacuation vers une STEU de Saint-Vigor-le-Grand (Eldorad'eau) | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme | 4,9 |
|                                                                | <input type="checkbox"/> Non conforme        |     |
| Tonnage total de matières sèches évacuées conformes            |                                              | 4,9 |

### Station d'épuration de Saint Vigor le Grand :

| Filières mises en œuvre                             |                                              | tMS |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| Valorisation agricole                               | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme | 624 |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Non conforme        |     |
| Tonnage total de matières sèches évacuées conformes |                                              | 624 |

### Station d'épuration de Port en Bessin Huppain :

| Filières mises en oeuvre                            |                                              | tMS    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Valorisation agricole                               | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme | 176,63 |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Non conforme        |        |
| Tonnage total de matières sèches évacuées conformes |                                              | 176,63 |

### Station d'épuration de Ryes :

| Filières mises en oeuvre                            |                                              | tMS   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Valorisation agricole                               | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme | 13,85 |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Non conforme        | <     |
| Tonnage total de matières sèches évacuées conformes |                                              | 13,85 |

taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation =  $\frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$

Pour l'exercice 2025, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en 2024).

### 3.7. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)



Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers.

Nombre de points noirs pour l'exercice 2025 : 5

$$\text{nombre de points noirs ramené à 100 km de réseau} = \frac{\text{nombre de points noirs}}{\text{linéaire du réseau de collecte hors branchements}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le nombre de points noirs est de 2,1 par 100 km de réseau (2,1 en 2024).

### 3.8. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)



Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| Exercice                                                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Linéaire renouvelé                                                  | 0,95 | 2,26 | 1,79 | 1,02 | 2,22 |
| Taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement collectif | 0,34 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,68 |

Au cours des 5 dernières exercices, 8,24 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est :

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,68% (0,54% en 2024).

### 3.9. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)



(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué).

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH selon la formule suivante :

$$\text{conformité des performances des équipements d'épuration} = \frac{\text{nombre de bilans conformes}}{\text{nombre de bilans réalisés}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants :

|                                               | Nombre de bilans réalisés exercice 2025 | Nombre de bilans conformes exercice 2025 | Pourcentage de bilans conformes exercice 2024 | Pourcentage de bilans conformes exercice 2025 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Station d'épuration de Tracy                  | 13                                      | 13                                       | 100                                           | 100                                           |
| Station d'épuration de Ranchy                 | 3                                       | 3                                        | 100                                           | 100                                           |
| Station d'épuration de Saint Vigor le Grand   | 106                                     | 106                                      | 100                                           | 100                                           |
| Station d'épuration de Port en Bessin Huppain | 13                                      | 13                                       | 100                                           | 100                                           |
| Station d'épuration de Ryes                   | 15                                      | 14                                       | 100                                           | 93,3                                          |

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO<sub>5</sub> arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 99,8 (100 en 2024).

### 3.10. *Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)*



La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

| L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 20                                                                                                                | identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs                                                                                                                                                      | Oui           | Oui           |
| + 10                                                                                                              | évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel                                                                                                                                                          | Non           | Non           |
| + 20                                                                                                              | enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance                                                                                                                                                        | Non           | Non           |
| + 30                                                                                                              | mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages)                                                                                                                                                      | Oui           | Oui           |
| Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| + 10                                                                                                              | rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en est résulté                                                                                                                                                           | Non           | Non           |
| + 10                                                                                                              | connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets                                                                                                                                                                                 | Oui           | Oui           |
| Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| + 10                                                                                                              | évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total | Oui           | Oui           |
| Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |
| + 10                                                                                                              | Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                                | Oui           | Oui           |

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est 50 (20 en 2024).

## 4. Financement des investissements

### 4.1. Montants financiers



|                                                                                   | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire | 3 684 901     | 2 583 352     |
| Montants des subventions en €                                                     | 634 052       | 592 572       |
| Montants des contributions du budget général en €                                 | 0             | 0             |

### 4.2. Etat de la dette du service



L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :

|                                                                |             | Exercice 2024 | Exercice 2025 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) |             | 7 254 905,89  | 7 836 653     |
| Montant remboursé durant l'exercice en €                       | en capital  | 486 458       | 509 368       |
|                                                                | en intérêts | 162 624       | 161 894       |

### 4.3. Amortissements



Pour l'exercice 2025, la dotation aux amortissements a été de 1 253 739 € (1 280 325 € en 2024).

### 4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux



| Projets à l'étude                                                                                                                                   | Montants prévisionnels en € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diagnostic et schéma directeur des systèmes d'assainissement de Port-en-Bessin-Huppain, Arromanches-les-Bains, Ryes, Ranchy et Saint-Côme-de-Fresné | 218 650 € HT                |
| Diagnostic et schéma directeur des systèmes d'assainissement de l'agglomération bayeusaine                                                          | 172 800 € HT                |

#### 4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice



| Programme pluriannuel de travaux adopté le 03/04/2025 |                                                                                   |                     |                     |                            |                     |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Fiche action                                          | Programmes pluriannuels de travaux adoptés                                        | Antérieur           | 2024                | 2025<br>(y compris report) | 2026                | Total<br>opération<br>2020 → 2026 |
| 23ASS37                                               | Extension de l'Eldorad'eau                                                        | 4 160,00            | 240 040,54          | 687 728,40                 |                     | 931 928,94                        |
| TVXPAT                                                | Gestion patrimoniale                                                              | 213 004,91          | 216 063,71          | 504 137,61                 | 300 000,00          | 1 233 206,23                      |
| TVXDIV                                                | Travaux divers et imprévus sur réseaux et ouvrages                                | 161 735,40          | 199,43              | 51 868,50                  | 40 000,00           | 253 803,33                        |
| TVXREHAB                                              | Renouvellement annuel des réseaux et ouvrages                                     | 3 411 579,19        | 1 175 496,99        | 2 135 372,29               | 1 640 000,00        | 8 362 448,47                      |
| TVXSECUR                                              | Travaux de sécurisation des ouvrages                                              | 863,00              | 3 000,00            | 65 183,58                  | 358 000,00          | 427 046,58                        |
| TVXEXTENS                                             | Travaux d'extension de réseaux                                                    | 114 202,04          | 53 804,70           | 60 000,00                  | 60 000,00           | 288 006,74                        |
| 22ASS2                                                | Création de réseaux et transfert des eaux usées Esquay Sur Seulles <b>(AP/CP)</b> | 36 687,94           | 708 737,31          | 23 459,82                  |                     | 768 885,07                        |
| 22ASS3                                                | Création de réseaux Le Planet à Longues-sur-Mer                                   | 359 757,99          | 306,54              |                            |                     | 360 064,53                        |
| 19ASS35                                               | Extension Ranchy Le Bourg                                                         | 4 240,00            | 18 405,50           | 960 935,00                 |                     | 983 580,50                        |
| 19ASS36                                               | Extension Cussy La Madeleine                                                      |                     |                     | 80 000,00                  | 50 000,00           | 130 000,00                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                                                   | <b>4 146 246,47</b> | <b>2 416 054,72</b> | <b>4 568 685,20</b>        | <b>2 448 000,00</b> | <b>13 578 986,39</b>              |

## 5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

### 5.1. *Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)*



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2025, le service a reçu 102 demandes d'abandon de créance et en a accordé 102.

26 901,69 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0184 €/m<sup>3</sup> pour l'année 2025 (0,0041 €/m<sup>3</sup> en 2024).

### 5.2. *Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)*



Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

La communauté de communes n'a pas mené d'actions de coopération ou d'aide au développement.

## 6. Tableau récapitulatif des indicateurs

|         |                                                                                                                                                                     | Valeur 2024 | Valeur 2025 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|         | <b>Indicateurs descriptifs des services</b>                                                                                                                         |             |             |
| D201.0  | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif                                                          | 24 128      | 24 374      |
| D202.0  | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées                                                 | 4           | 4           |
| D203.0  | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]                                                                                                             | 934,3       | 839,7       |
| D204.0  | Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup> [€/m <sup>3</sup> ]                                                                                   | 3,28        | 3,61        |
|         | <b>Indicateurs de performance</b>                                                                                                                                   |             |             |
| P201.1  | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées                                                                                                         | 92,63%      | 92,73%      |
| P202.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points]                                                                   | 107         | 93          |
| P203.3  | Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006               | 100%        | 80%         |
| P204.3  | Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006                | 100%        | 100%        |
| P205.3  | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 | 100%        | 100%        |
| P206.3  | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation                                                             | 100%        | 100%        |
| P207.0  | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m <sup>3</sup> ]                                                                      | 0,0041      | 0,0184      |